


放熱・設置ブラケット 寸法図

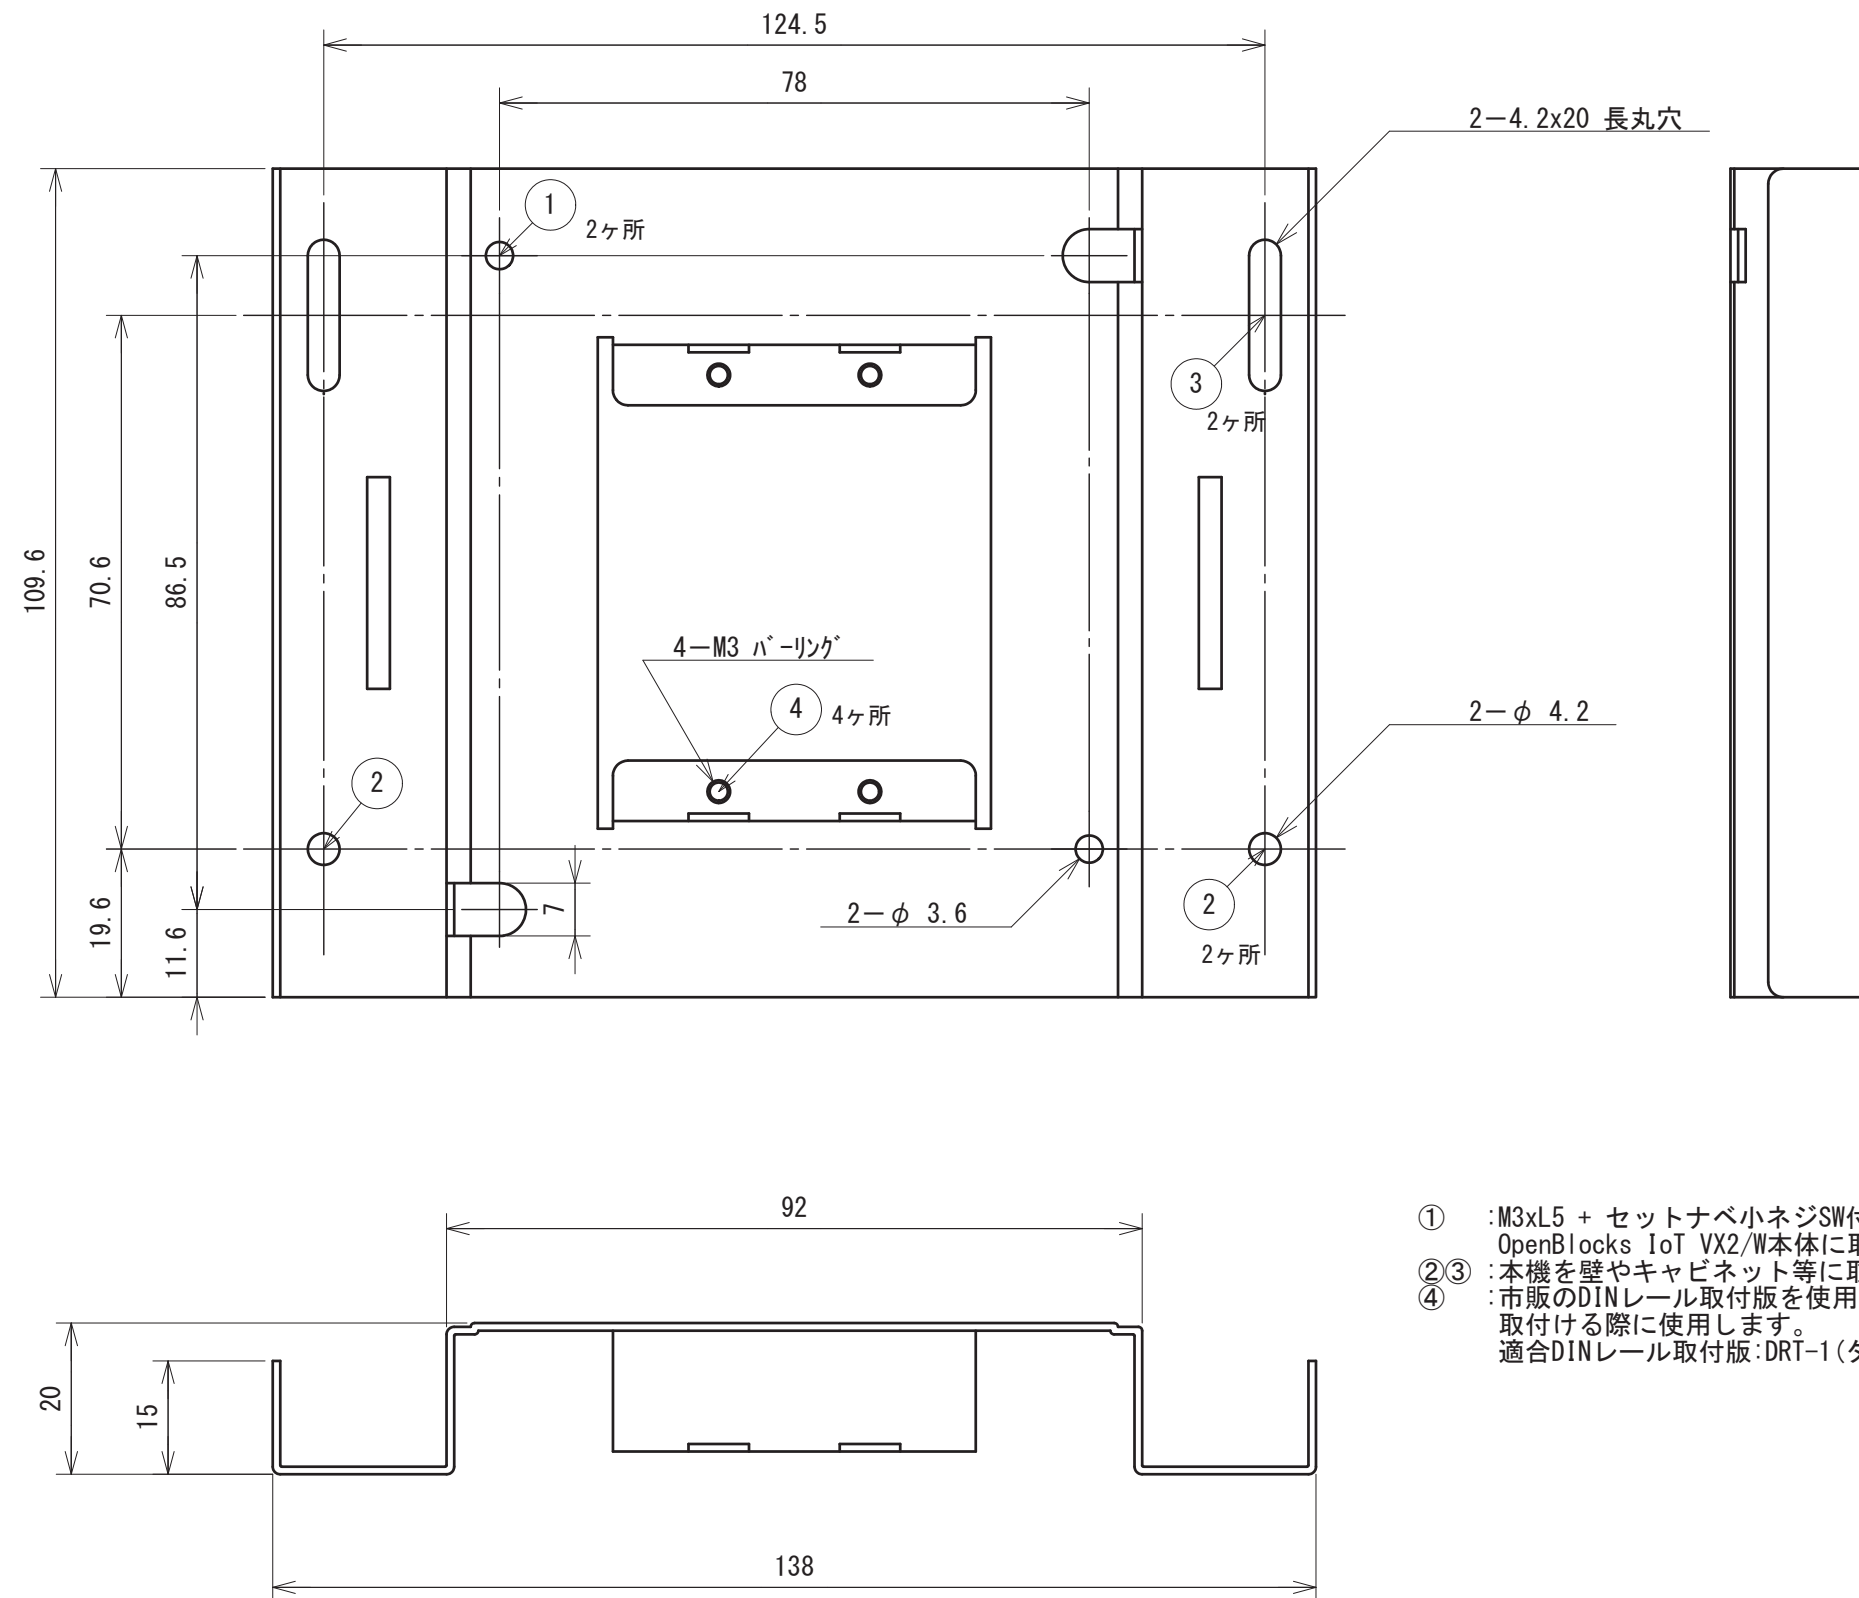

- ① : M3xL5 + セットナベ小ネジSW付を使用して本品を OpenBlocks IoT VX2/W本体に取付けます。
- ②③ : 本機を壁やキャビネット等に取り付ける際に使用します。
- ④ : 市販のDINレール取付版を使用して本機をDINレールに取り付ける際に使用します。  
適合DINレール取付版: DRT-1 (タカチ電機工業)